

FGP 50/2 EVO-3

**Руководство по монтажу, настройке и эксплуатации горелочного**

По вопросам продаж обращайтесь:  
ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93  
ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06  
КРАСНОДАР: +7 (922) 181-85-27  
ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52  
КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60  
УФА: +7 (927) 236-00-24  
ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75  
СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83  
НОВЫЙ УРЕНГОЙ: +7 (932) 095-22-56  
ОМСК: +7 (381) 237-80-11

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FGP 50/2 EVO-3	2
ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА FGP 50/2 EVO-3	2
РАЗМЕРЫ [ММ]	3
УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ	4
ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ	5

**УСТАНОВКА**

БЕЗОПАСНОСТЬ	6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ	6
КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТРОВКА, ХРАНЕНИЕ	6
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕЛКИ	6
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ	7
ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ	7
ДЛИНА ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ	7

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА	9
----------------------	---

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	9
РАБОЧАЯ ДИАГРАММА УСТРОЙСТВА	9

**ЗАПУСК И РЕГУЛИРОВКА**

РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ	10
РЕГУЛИРОВКА НАСОСА	10
ТАБЛИЦА НАСТРОЕК	11
ТАБЛИЦА НАСТРОЕК FGP 50/2 EVO-3	

**11 ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ	12
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ	13
НЕИСПРАВНОСТИ-СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	14

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FGP 50/2 EVO-3**

МОДЕЛЬ		FGP 50/2 EVO-3
Расход мин. 1-й ступени/мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[кг/ч]	9.9/20-53.1
Мощность мин. 1-й ступени/мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[Мкал/ч]	100.1/204-541.8
Мощность мин. 1-й ступени/мин. 2-й ступени – макс. 2-й ступени *	[кВт]	117.4/237-630
<b>Топливо : жидкое топливо с вязкостью 1,5°E при 20°C = 6,2 сСт = 35 сек. Redwood №1</b>		
<b>Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) Двухступенчатая или модулирующая</b>		
Допустимые условия эксплуатации / хранения:		-15...+40°C/ -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%
Макс. температура воздуха для горения	[°C]	60
Номинальная электрическая мощность	[кВт]	1.1
Двигатель вентилятора	[кВт]	0.74
Номинальная потребляемая мощность	[A]	1.8
Дополнительная номинальная потребляемая мощность	[A]	0.3
Напряжение питания:		3~400В, 1/Ф~230В - 50Гц
Уровень электрозащиты:		IP 40
Уровень шума ** мин.-макс.	[дБ]	71-73
Вес горелки ***	[кг]	31

\* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м.

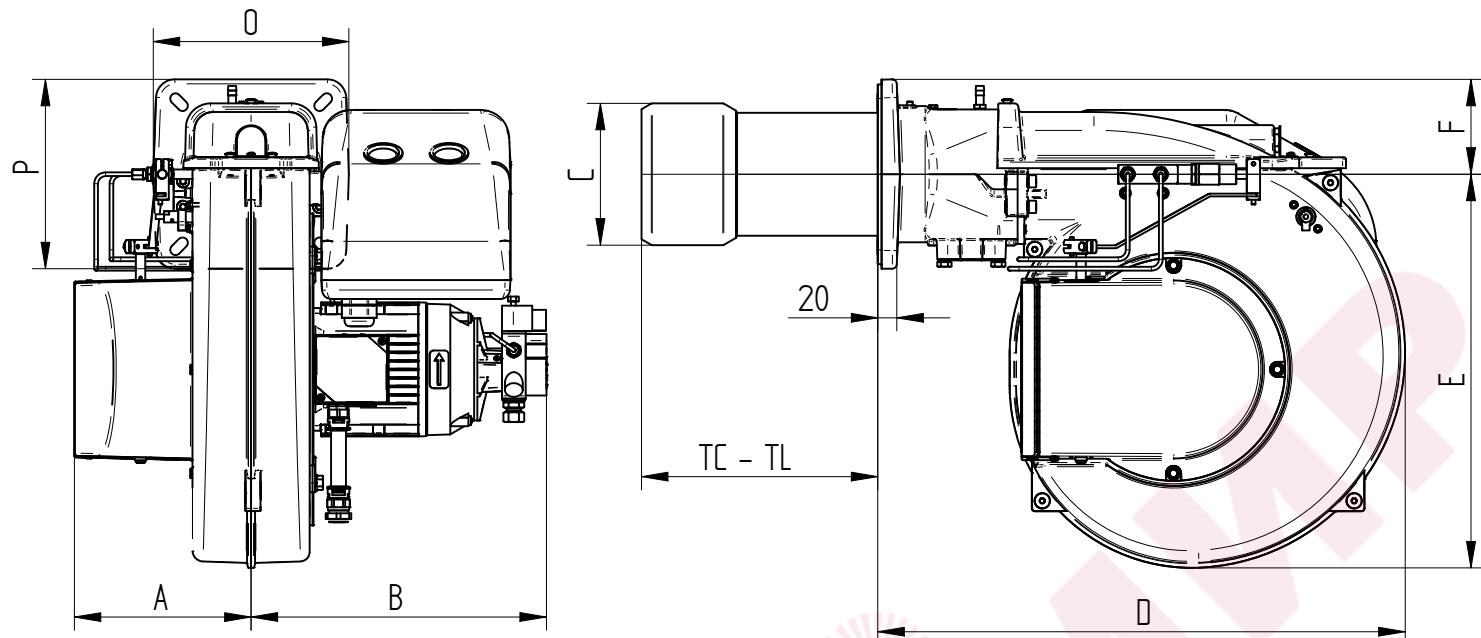
\*\* Уровень шума измерен в лаборатории при работающей горелке на бета-котле, дистанция 1 м (UNI EN ISO 3746).

\*\*\* При поставке горелки с длинной пламенной трубой ее вес увеличивается на 1 кг.

**ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА FGP 50/2 EVO-3**


Fig. 1 X = Мощность Y = Сопротивление камеры сгорания

Рабочий диапазон определен на тестируемых котлах, соответствующих норме EN267 и указаны для комплекта горелка-котел. Для правильной работы горелки размеры камеры сгорания должны соответствовать действующим нормам. В случае несоответствия, свяжитесь с производителем.

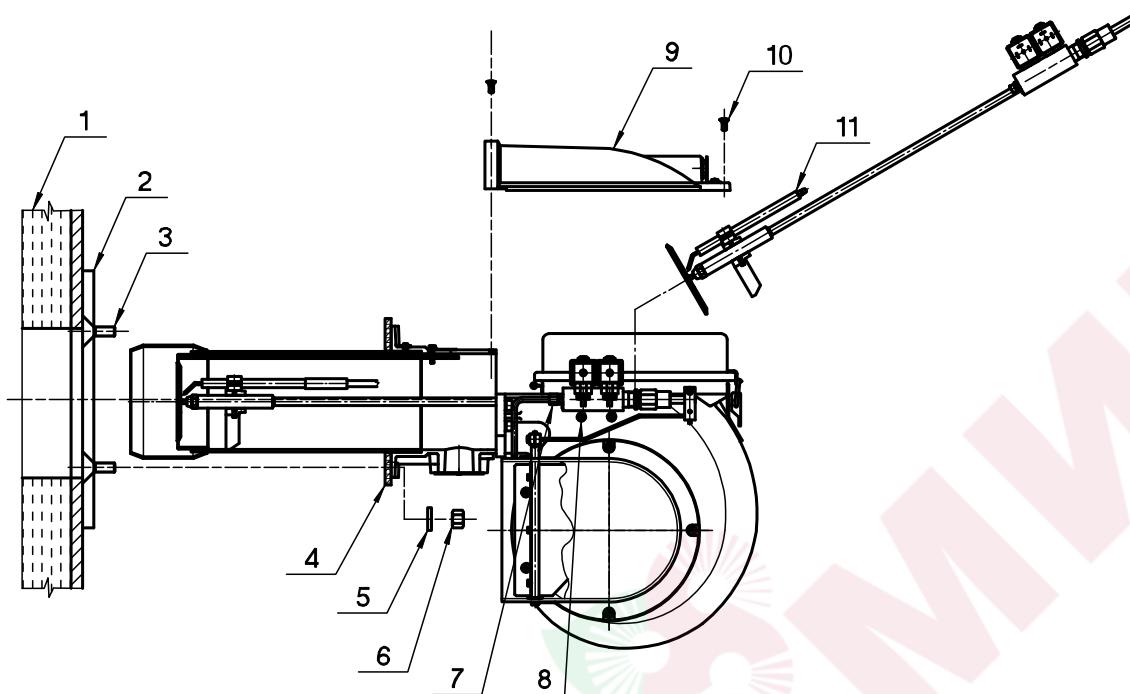
**РАЗМЕРЫ [ММ]**

**Fig. 2 РАЗМЕРЫ**

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	O	P
<b>FGP 50/2 EVO-3</b>	187	314	150	558	417	100	207	200

ТС - ТЛ: см. "ДЛИНА СОПЛО"

**УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

Для установки горелки на котел, обратитесь к нижеприведенной схеме:



**Fig. 3 УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

**ЛЕГЕНДА**

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1) Котел           | 7) Соединение трубопровода |
| 2) Ответный фланец | 8) Винты                   |
| 3) Шпилька         | 9) крышку                  |
| 4) Прокладка       | 10) Винты                  |
| 5) Шайба           | 11) СМЕСИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ    |
| 6) Гайка           |                            |

## ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

На рисунке ниже указаны все кнопки управления горелкой:

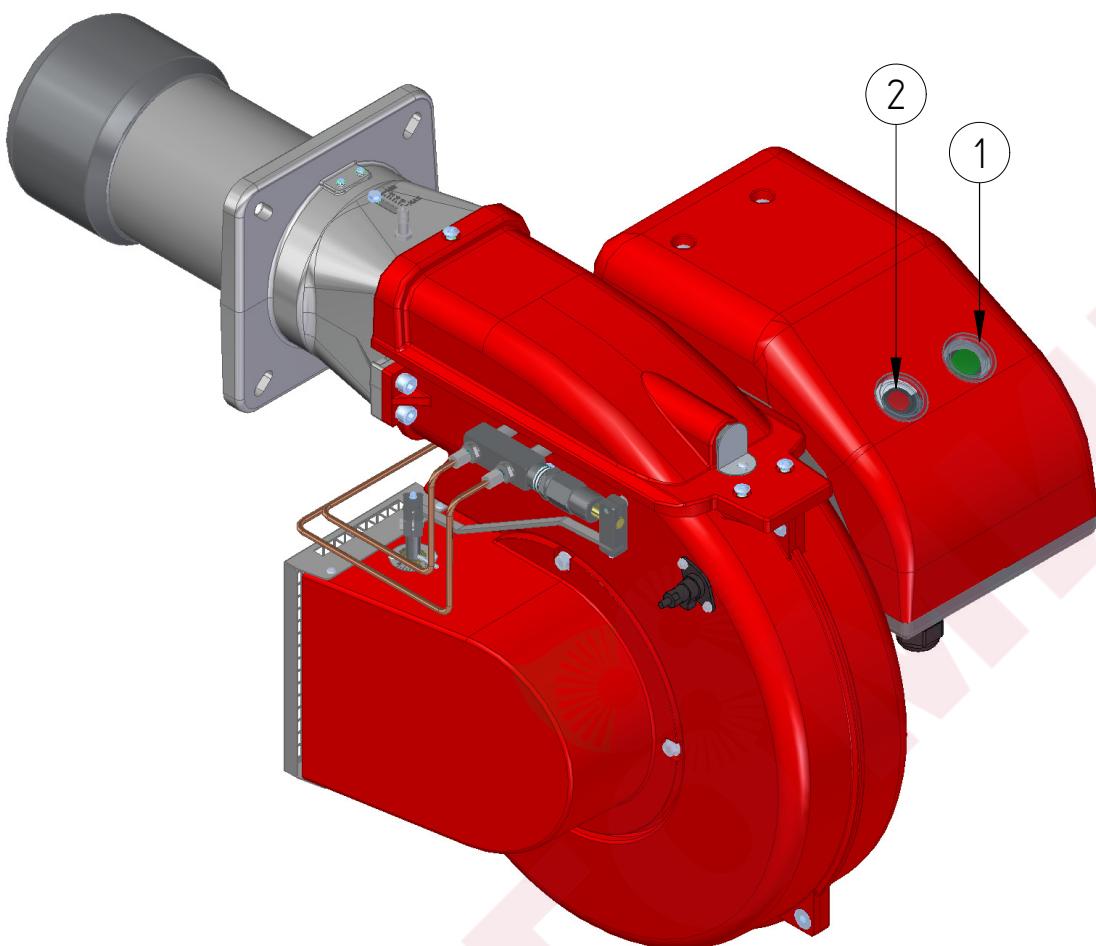


Fig. 4 ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

### ЛЕГЕНДА

- 1) кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- 2) кнопка сброса аварии + индикатор состояния

-  Многоцветная лампа кнопки сброса блокировки (поз.2) является ключевым элементом для визуальной диагностики и диагностики интерфейса.  
При нормальной работе, различные рабочие состояния отображаются в виде цветовых кодов; пожалуйста, обратитесь к инструкции на оборудование.
-  После того, как горелка уходит в аварию, загорается красная сигнальная лампа на кнопке сброса блокировки (поз.2). При удержании кнопки сброса блокировки (поз.2) в течение более 3-х секунд, может активироваться визуальная диагностика причины неисправности; пожалуйста, обратитесь к инструкции на оборудование.  
Для повторного запуска горелки необходимо сбросить режим диагностики. Удерживайте кнопку сброса блокировки (поз.2) в течение 1 секунды (<3 секунд).
-  После того, как горелка уходит в аварию, загорается красная сигнальная лампа на кнопке сброса блокировки (поз.2). Для сброса блока управления горелкой нажмите кнопку сброса блокировки (поз.2) в течение 1 секунды (<3 секунд).

## БЕЗОПАСНОСТЬ

До установки горелки тщательно очистить место, куда будет установлена горелка и обеспечить соответствующее освещение котельной.

**WARNING** Установка, регулировка и обслуживание устройства должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами и предписаниями, поскольку неправильная установка может причинить ущерб людям, животным или имуществу, за что Призводитель не несет никакой ответственности.

**WARNING** Прежде, чем осуществлять какие-либо действия по установке, обслуживанию и демонтажу, отключите напряжение, подаваемое на горелку и удостоверьтесь, что основной выключатель не может быть случайно включен, закройте все отсекающие устройства на подающей линии и удостоверьтесь, что они не могут быть случайно открыты.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

### КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТРОВКА, ХРАНЕНИЕ

#### КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ

**WARNING** Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений в процессе транспортировки. После снятия упаковки убедитесь в целостности содержимого. При наличии сомнений не используйте устройство и обратитесь к поставщику.

#### ТРАНСПОРТРОВКА

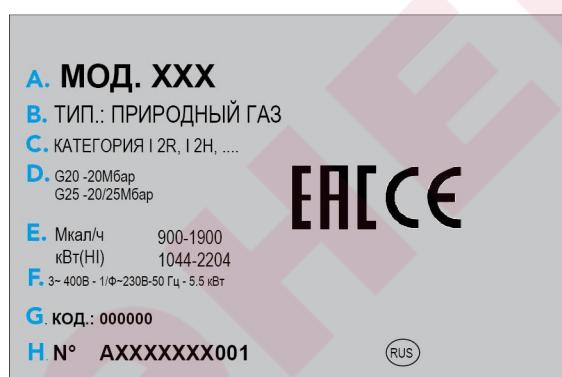
транспортировочный вес горелки и газовой арматуры указан в технических характеристиках.

#### ХРАНЕНИЕ

при хранении соблюдать температуру окружающей среды, указанную в технических характеристиках.

**WARNING** Не разбрасывайте элементы упаковки, поскольку они являются потенциальными источниками опасности и засорения окружающей среды, необходимо поместить их в предназначенные для хранения и утилизации таких отходов мест.

### ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕЛКИ



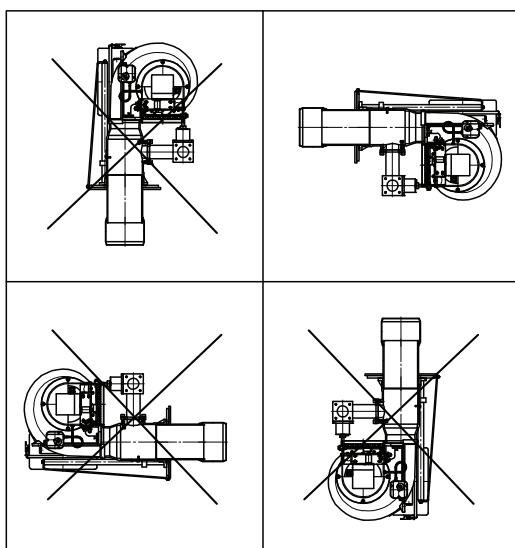
Табличка с техническими данными приведена следующая информация:

- A. модель;
  - B. тип топлива;
  - C. категория топлива;
  - D. тип давления топлива 1 (при наличии, топливо 2);
  - E. Минимальная и максимальная тепловая мощность;
  - F. данные по электропитанию и уровень электрозащиты;
  - G. код;
  - H.серийный номер.
- маркировка ЕАС, СЕ и страны, на которые распространяется сертификация.



Проверить, чтобы расход котла был в рабочем диапазоне горелки.

**WARNING** Повреждение, снятие или потеря таблички с техническими данными горелки или любого другого компонента, приводят к проблемам с идентификацией горелки и делают проблемной установку и обслуживание устройства.


**ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ**


Горелка была спроектирована для работы в положениях, указанных на рисунке.

Любое другое положение нарушит правильную работу горелки.

Перекрестные положения горелки запрещены по соображениям безопасности.

**Fig. 5 ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ**

**ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ**


\* Диаметр отверстия по рекомендованной генератора.

**Fig. 6 Фланец для установки горелки**

МОДЕЛЬ	L мин	L макс	M	N мин	N *	N макс
FGP 50/2 EVO-3	205	226	M10	160	160	180

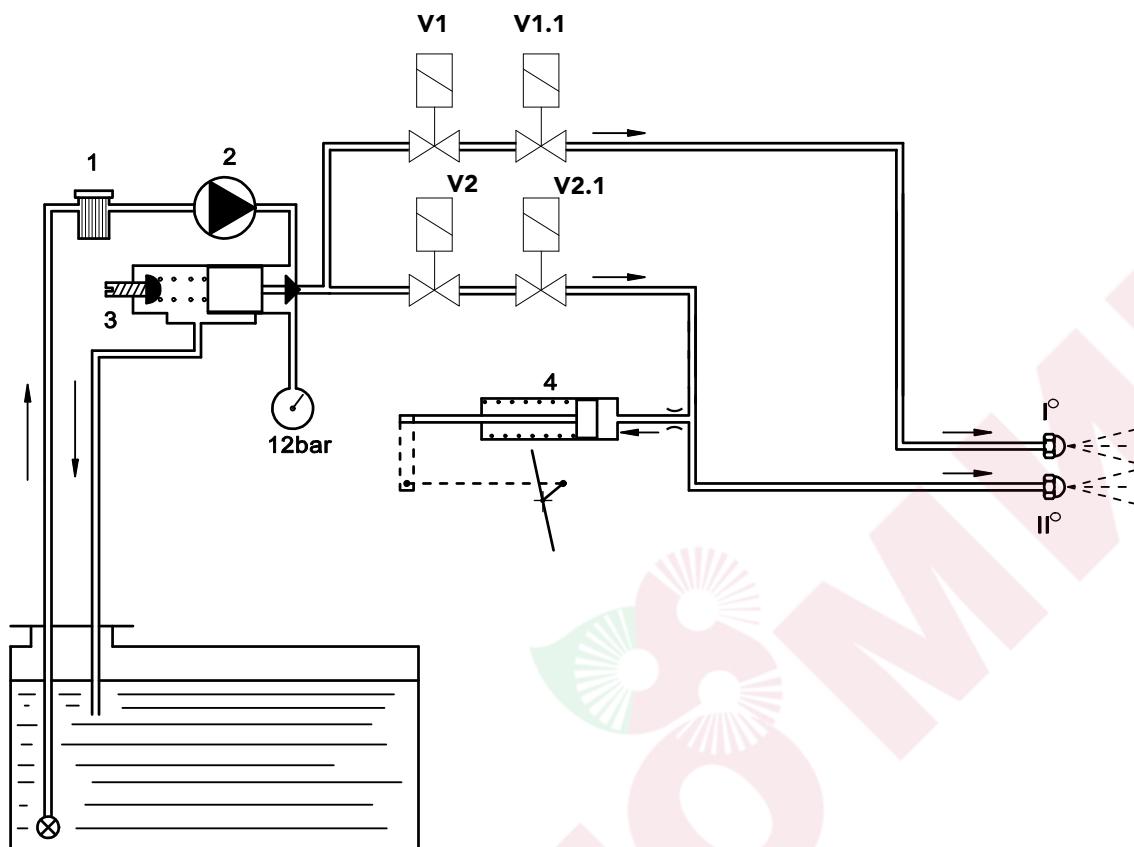
**ДЛИНА ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ**

Длина пламенной трубы должна быть подобрана на основании информации, полученной от производителя котла и, в любом случае, должна быть больше толщины двери котла с учетом толщины изоляции.

Для котлов с инверсионной камерой сгорания или фронтальными проходами, необходимо изолировать зазор между пламенной трубой и отверстием при помощи огнеупорного материала. Данная изоляция не должна препятствовать снятию горелки при необходимости.

МОДЕЛЬ	TC	TL **
FGP 50/2 EVO-3	250	335

\*\* При необходимости заказа нестандартной длины пламенной трубы просьба обращаться в наш технический или коммерческий офис.

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА**

**Fig. 9 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА**
**1-я ФАЗА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА:**

При запуске горелки жидкое топливо всасывается насосом (pos.2), очищается фильтром (pos.1) и подается в обратный контур через регулятор давления (pos.3).

**2-я ФАЗА. ЗАПУСК 1-й СТУПЕНИ:**

Примерно через 15 секунд предварительной продувки клапаны V1 и V1.1 открываются, жидкое топливо распыляется через первую форсунку ( $I^\circ$ ) и поджигается электрической дугой, генерируемой трансформатором поджига. Избыток топлива направляется в обратный контур через регулятор давления (pos.3).

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД:**

Через 5-10 секунд после срабатывания клапанов первой ступени V1 и V1.1 проверяют наличие пламени и при его отсутствии блокируют горелку.

**3-я ФАЗА. ЗАПУСК 2-й СТУПЕНИ:**

Через 5-10 секунд после перехода на первую ступень срабатывают клапаны V2 и V2.1 второй ступени и подается топливо на вторую форсунку ( $II^\circ$ ) и одновременно на клапан (4), открывающий подачу воздуха заслонка второй ступени.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА**

Сделать ссылку на электрическую схему, поставляемую в комплекте с настоящим РУКОВОДСТВОМ.

**РАБОЧАЯ ДИАГРАММА УСТРОЙСТВА**

Обратитесь к инструкции на устройство, которая поставляется в комплекте с настоящим Руководством.

## РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ

**ВНИМАНИЕ:** Перед запуском горелки необходимо убедиться в соблюдении основных требований безопасности.

В частности, проконтролируйте:

- электропитание.
- герметичность соединений оборудования.
- наличие воды в системе.
- систему вентиляции котельной.
- срабатывание предохранительного термостата котла.

## РЕГУЛИРОВКА НАСОСА

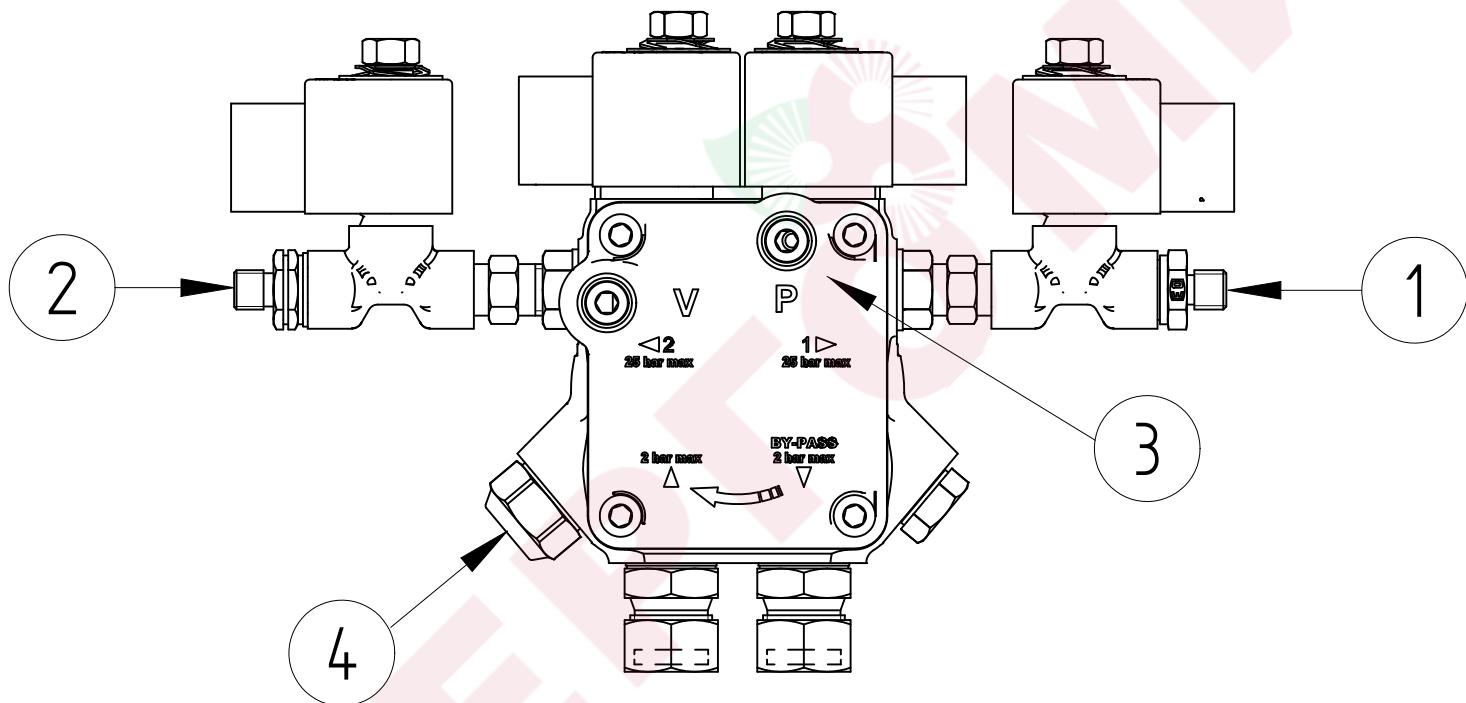


Fig. 10

## ЛЕГЕНДА

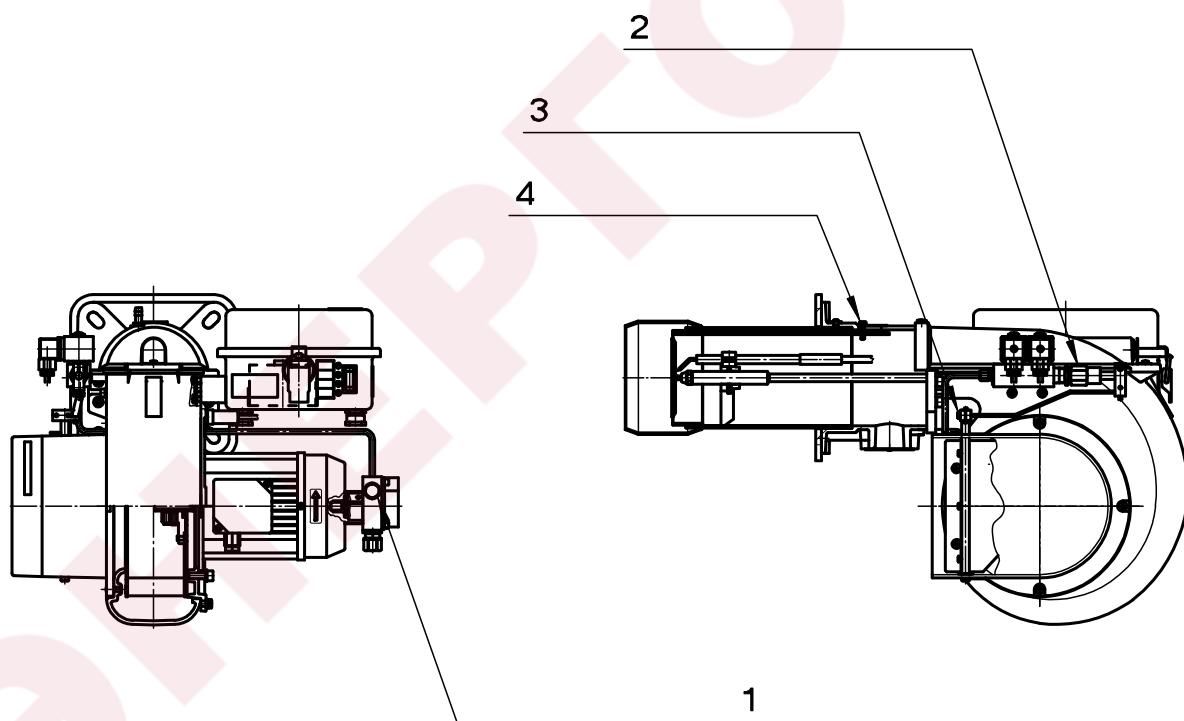
- 1) 1-й этап доставки
- 2) 2-й этап доставки
- 3) Контроль давления
- 4) Винт калибровки давления

**ТАБЛИЦА НАСТРОЕК**
**ТАБЛИЦА НАСТРОЕК FGP 50/2 EVO-3**

Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.

Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

форсунок G.P.H.		давление	РАСХОД	РЕГУЛИРОВКА КАМЕРЫ	ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 1-Я СТУПЕНЬ	ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 2-Я СТУПЕНЬ
I° 60°	II° 45°	[бар]	[кг/ч]	КОЛИЧЕСТВО ОТМЕТОК	КОЛИЧЕСТВО ОТМЕТОК	КОЛИЧЕСТВО ОТМЕТОК
2.50	2.50	13	20	1	0.5	2.5
3.00	3.00	12	24	1	1	3.5
3.50	3.50	11	28	2	2	4
4.00	4.50	11	32	3	2	4.5
4.50	5.00	11	36	4	2	5
5.00	5.50	11	40	5	2.5	5
5.50	6.00	12	44	6	3	6
6.00	6.00	12	48	7	3	7
6.00	6.50	12	50	8	3	8
6.50	6.50	12	53	8	3.5	9


**Fig. 11**
**ЛЕГЕНДА**

- 1) калибровки давления
- 2) Регулировка на 2-й ступени
- 3) Регулировка на 1-й ступени
- 4) РЕГУЛИРОВКА СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ



## ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ

Извлечение смесительного комплекта может производиться без снятия горелки с котла:

- a) Снять крышку (9) ослабив три винта (10)
- b) соединение (7) и винты (8)
- c) Извлечь смесительный комплект (11) и отсоединить кабели электродов поджига

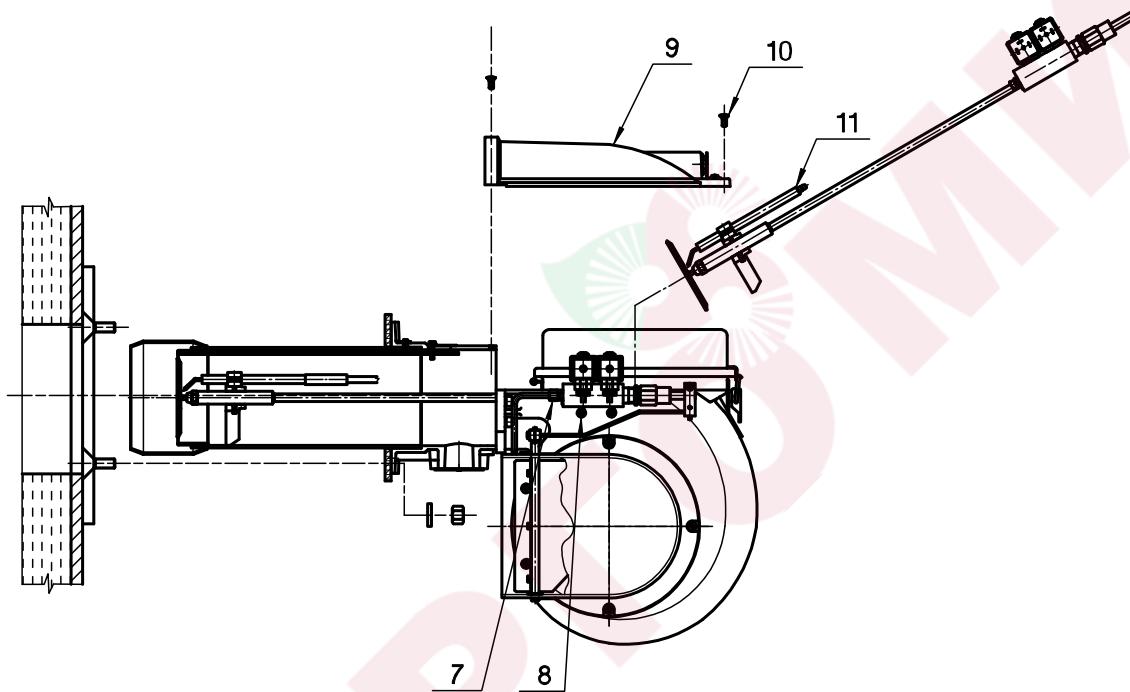


Fig. 12 ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

## УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ

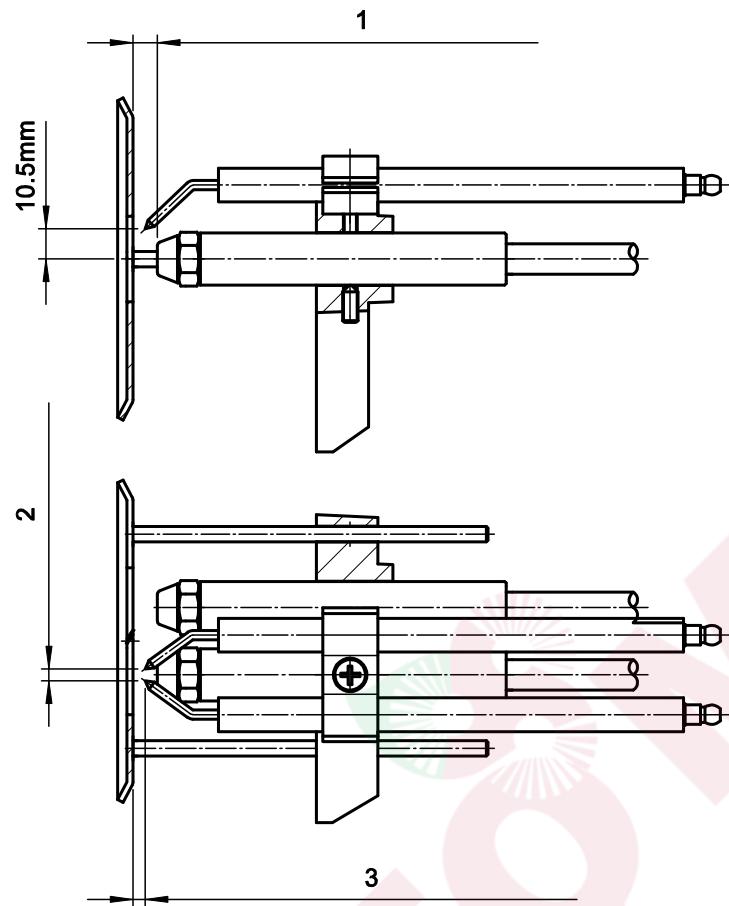


Fig. 13 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ

## ЛЕГЕНДА

- 1) 8 мм: расстояние спиральное Форсунка
- 2) 4 мм: РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ
- 3) 4 мм РАССТОЯНИЕ спиральное - ЭЛЕКТРОДЫ

**НЕИСПРАВНОСТИ-СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ**

<b>НЕИСПРАВНОСТИ</b>	<b>ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ</b>	<b>СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ</b>
Устройство блокируется при наличии пламени (красный индикатор горит). Неисправен ограничитель устройства контроля пламени.	1) Неисправно или закопилось фотосопротивление. 2) Недостаточная тяга. 3) Контур фотореле неисправен. 4) Диск или отверстие загрязнены.	1) Очистить или заменить. 2) Проверить все проходы дымовых газов в котле и дымоходе. 3) Заменить устройство. 4) Очистить.
Пламя плохо сформированно, с дымом и искрами.	1) Недостаточно воздуха для горения 2) Неэффективная работа форсунки из-за загрязнения или износа. 3) Дымоход котла или основной дымоход засорены. 4) Низкое давление распыления.	1) Увеличить количество воздуха для горения. 2) Очистить или заменить. 3) Осуществить очистку. 4) Довести до необходимого значения.
Горелка не запускается.	1) Термостаты (котла или комнсные) или реле давления имеют разомкнутые контакты. 2) Короткое замыкание фотосопротивления. 3) Отсутствует напряжение на основном выключателе при разомкнутом контакте, максимальный выключатель счетчика сработал или отсутствует напряжение на линии. 4) Линия термостатов не была сделана в соответствии со схемой или какой-то термостат находится в открытом положении. 5) Внутренняя неисправность устройства.	1) Увеличить значение или подождать пока они закроются при естественном понижении температуры или давления. 2) Заменить. 3) Закрыть выключатели. 4) Проверить подключения и термостаты. 5) Заменить.
Деэффектное пламя с наличием искр	1) Слишком низкое давление распыления. 2) Избыток воздуха для горения. 3) Неэффективная работа форсунки из-за загрязнения или износа. 4) Наличие воды в топливе.	1) Восстановить предусмотренное значение. 2) Уменьшить воздух для горения. 3) Прочистить или заменить. 4) Слив из топливной емкости, используя дополнительный насос (ни в коем случае не использовать для данной операции насос горелки).
Устройство блокируется без разбрзгивания топлива (горит красный индикатор).	1) Отсутствует одна фаза. 2) Неэффективная работа электромотора. 3) Дизельное топливо не поступает в насос 4) В топливной емкости отсутствует дизельное топливо. 5) Кран на всасывающем трубопроводе закрыт. 6) Форсунка засорена. 7) Мотор (трехфазный) вращается в обратном направлении (чем указано стрелкой).	1) Проверить линию подачи топлива. 2) Отремонтировать или заменить. 3) Проверить всасывающий трубопровод. 4) Осуществить заполнение. 5) Открыть. 6) Снять и очистить все части. 7) Поменять фазу в выключателе, подающем питание.

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Устройство блокируется при разбрызгивании топлива, но без образования пламени (горит красный индикатор).	1) Разрыв в контуре розжига. 2) Провода трансформатора розжига рассохлись с течение времени. 3) Провода трансформатора розжига плохо подседенины. 4) Неисправен трансформатор розжига. 5) Окончания электродов находятся на неправильном расстоянии. 6) Электроды пробиваются на массу по причине загрязнения или из-за трещин в изоляции; проверьте также снизу разъемы крепления изоляции.	1) Проверить весь контур. 2) Заменить. 3) Заблокировать. 4) Заменить. 5) Установить в предусмотренную позицию. 6) Очистить, при необходимости, заменить.